


注記

1. 地中埋設配管の埋設深さは、凍結深度以上とする。
2. 地中埋設配管には、埋設深度及び地中埋設表示シートを布設すること。
3. 地中埋設配管の外壁面への立ち上げ配管部は報告を行うこと。

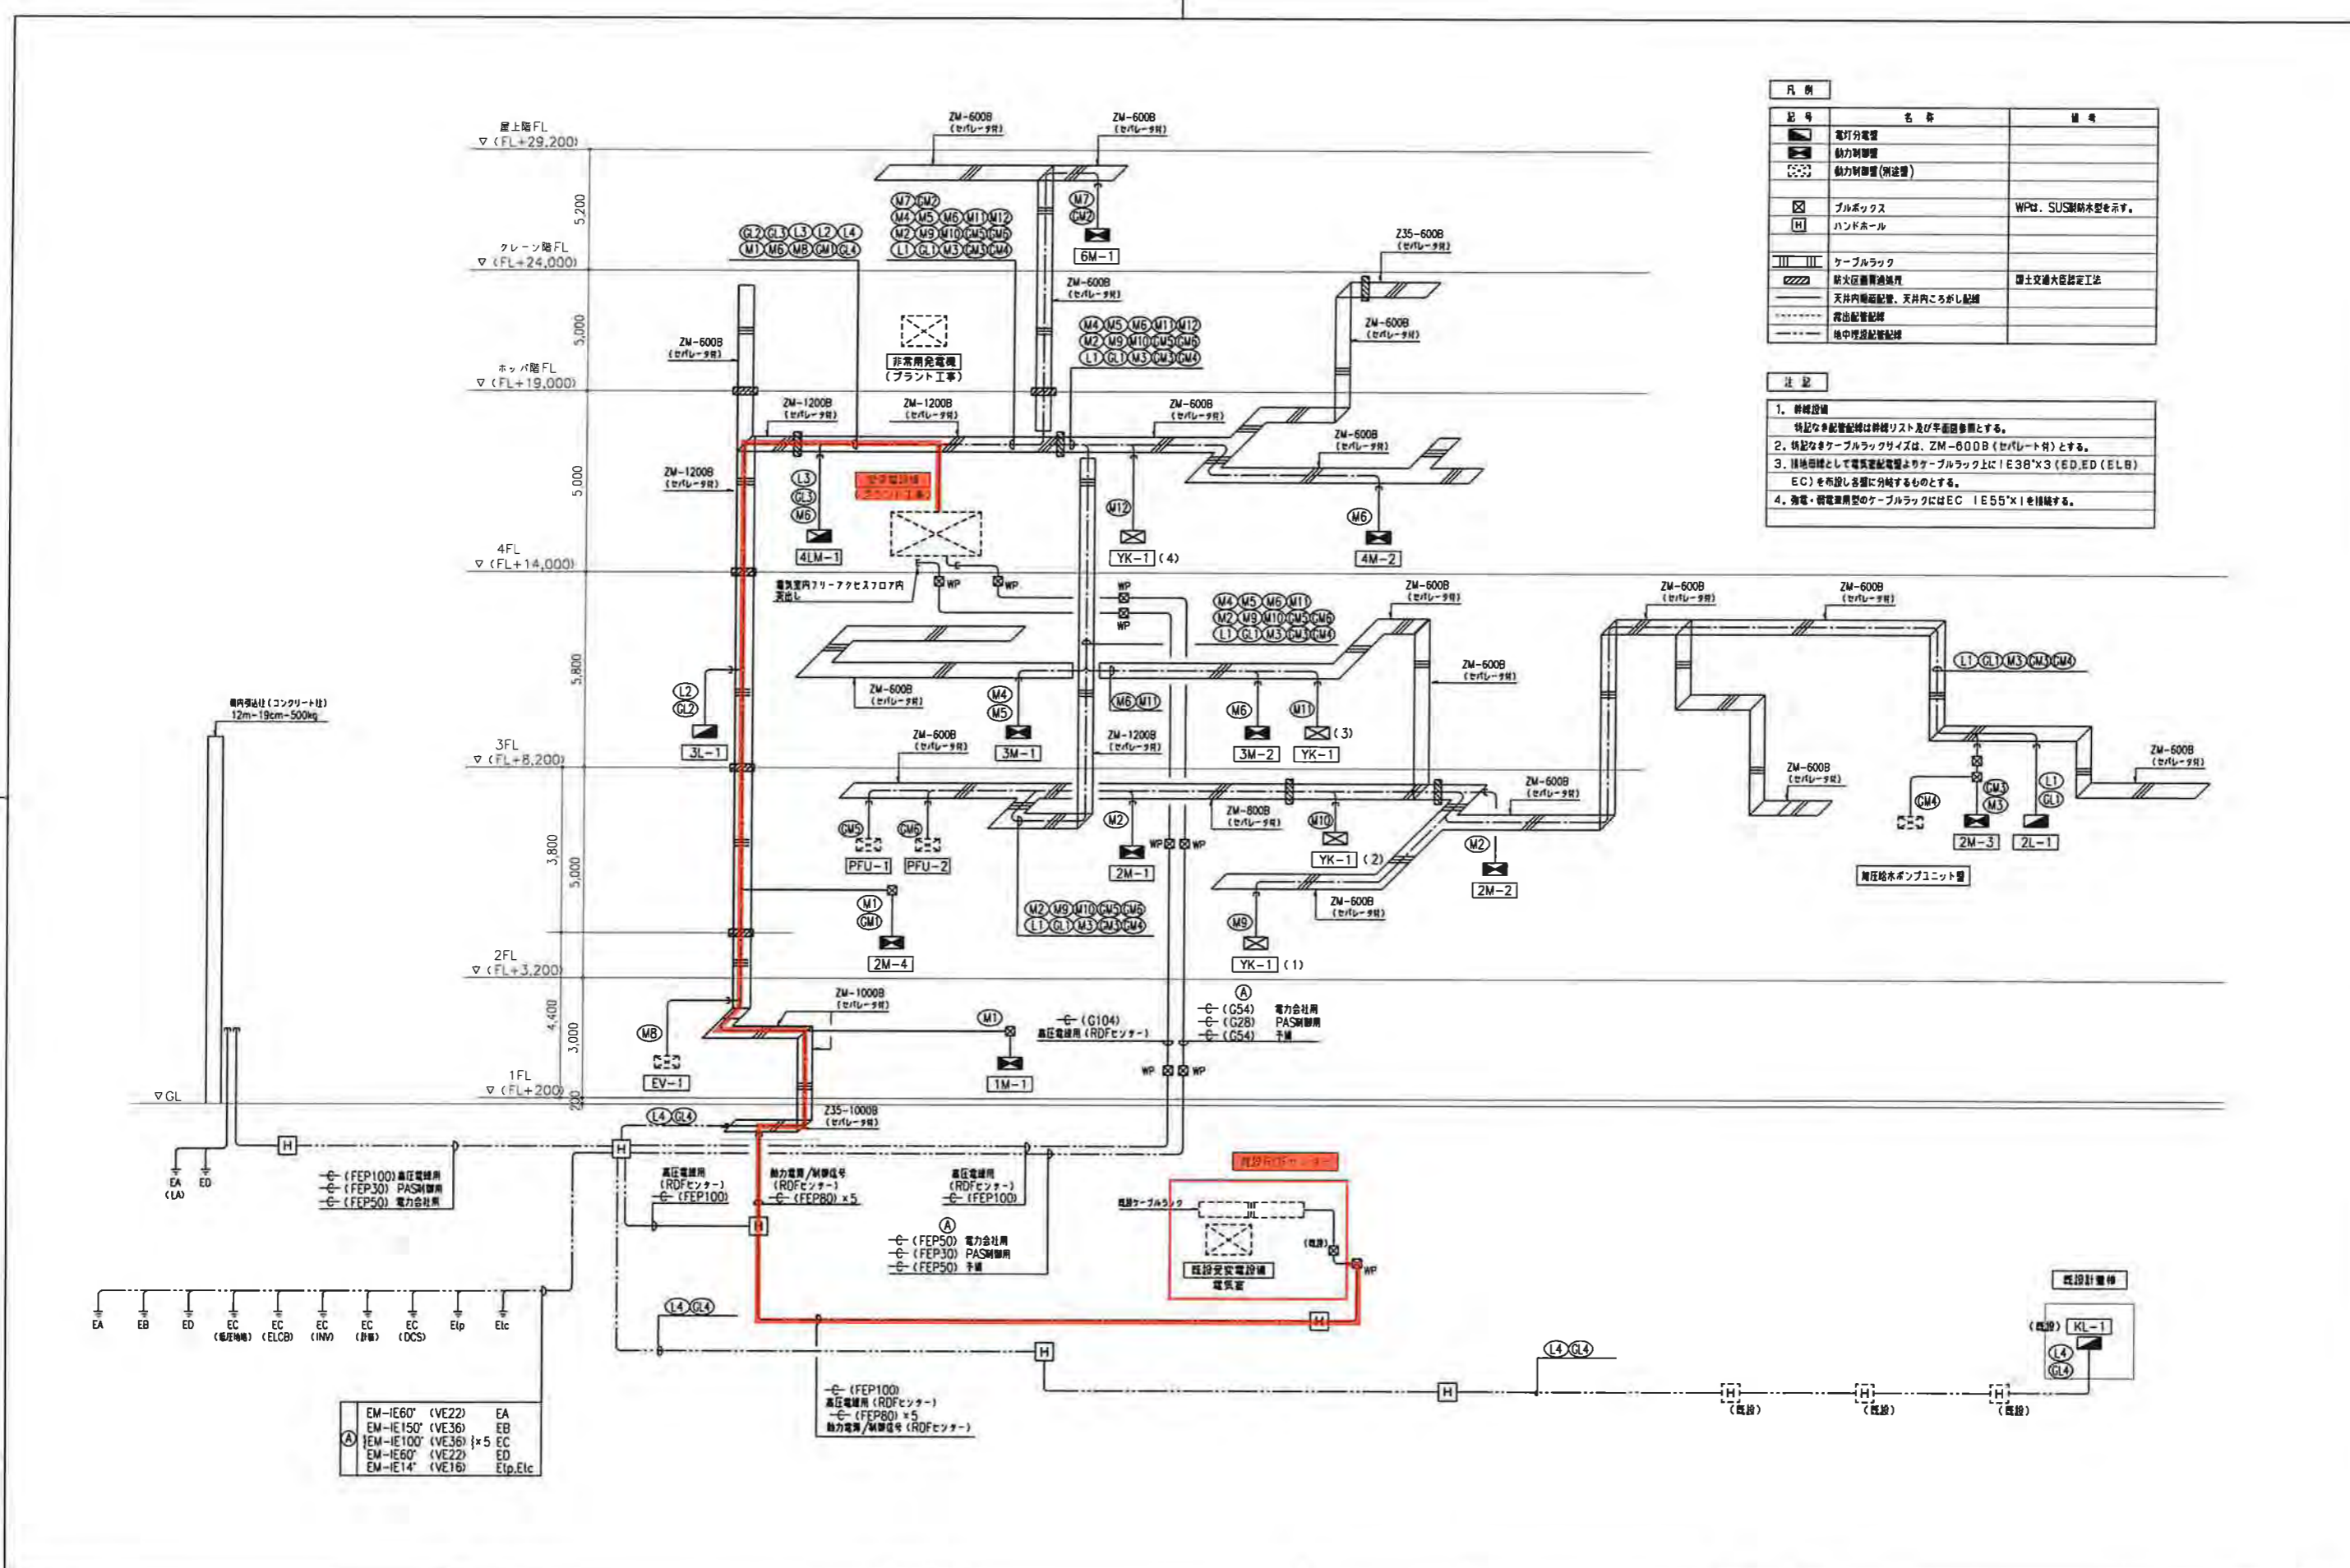

記号	名称	備考
☐	電灯分電盤	
☐	動力制御盤	
☐	動力制御盤 (別途盤)	
☐	プルボックス	WP付, SUS製新本型を示す。
☐	ハンドホール	
	ケーブルラック	
▨	防火区画貫通ケーブル	国土交通大臣認定工法
▨	天井内暗渠配管、天井内ごうし配管	
---	表出配管配線	
---	海中埋設配管配線	

- 注記
- 詳細図
 - 特設ケーブルは特設リスト及び平面図を参照する。
 - 特設ケーブルラックサイズは、ZM-600B (セパレータ付) とする。
 - 種別図として電気室配電盤よりケーブルラック上にIE3B×3 (ED, ED (ELB) EC) を布設し各層に分岐するものとする。
 - 海電・新電業用のケーブルラックにはEC 1E55×1を接続する。

EM-IE60' (VE22)	EA
EM-IE150' (VE36)	EB
EM-IE100' (VE36) ×5	EC
EM-IE60' (VE22)	ED
EM-IE14' (VE16)	Etp, Etc